


Sprechübungen – 2. Teil: B3 - Brand in Gewerbebetrieb

HLF1
FF Musterstadt



Quelle: www.umap.openstreetmap.fr

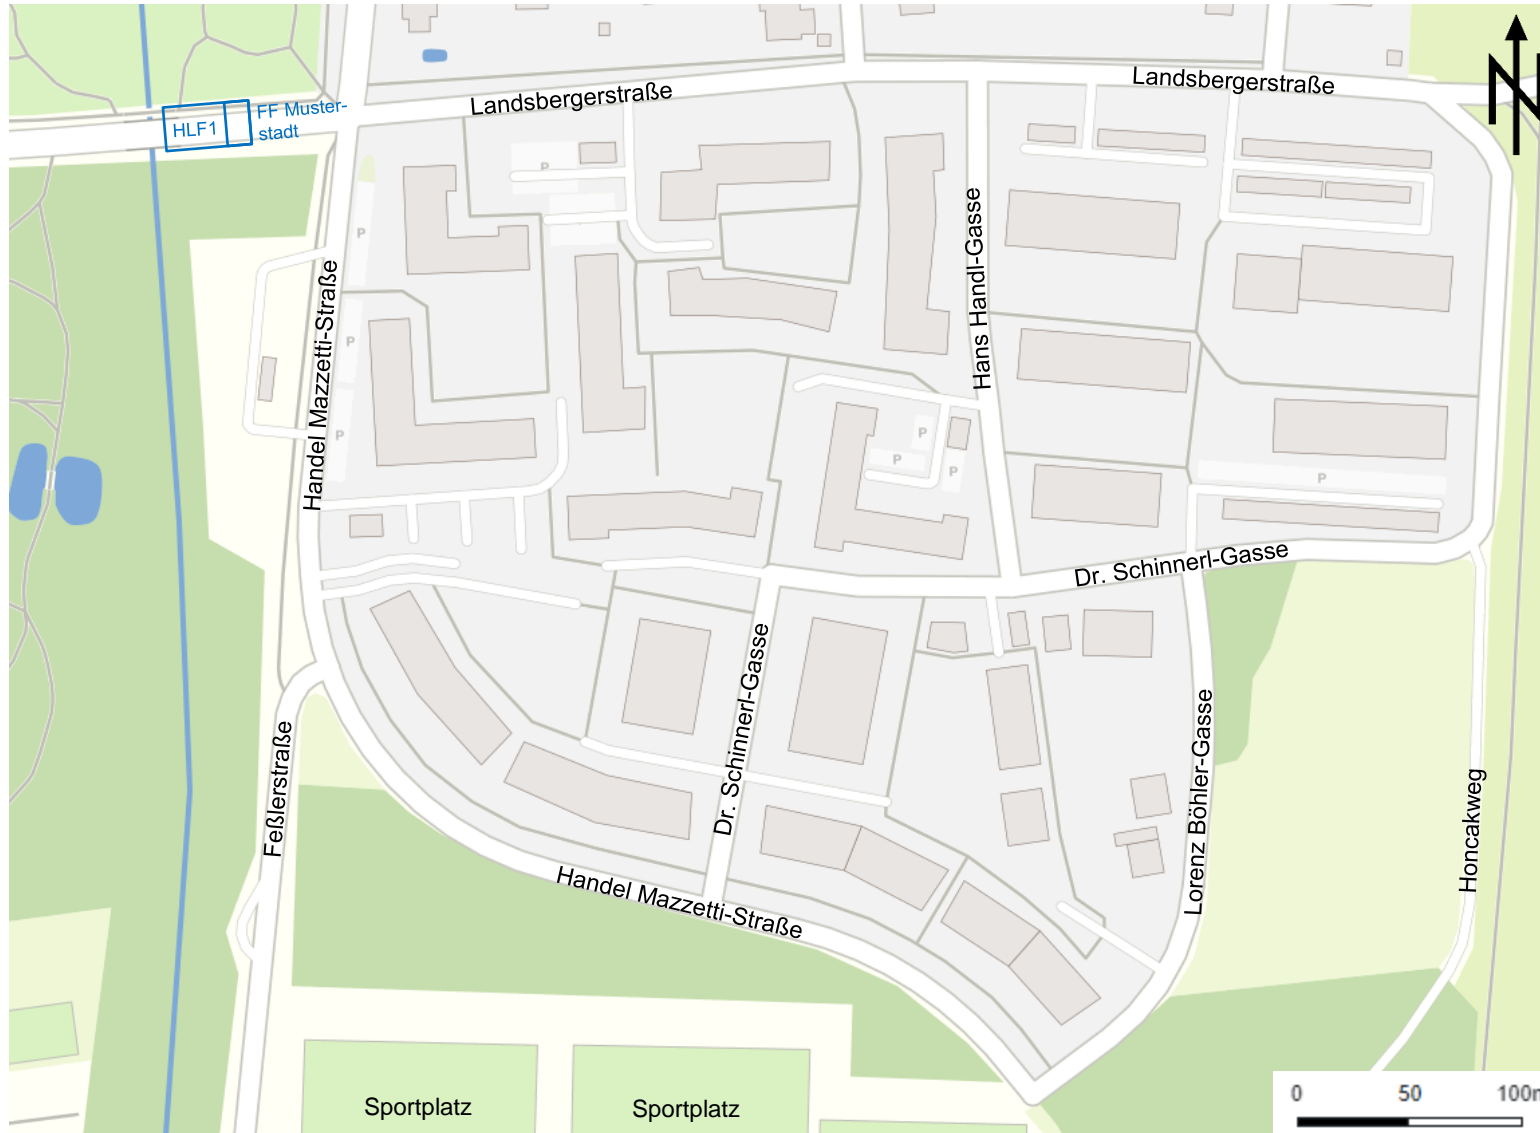

Quelle: NÖ FSZ

Kein Sauganschluss vorhanden.
Wasserpiegel bei ca. 7 m

6



Quelle: NÖ FSZ

Beim Verlegen der Schlauchleitung wurde ein
parkendes Fahrzeug beschädigt.

10